


PRISE INCENDIE N°: 5

HUELGOAT (29081)

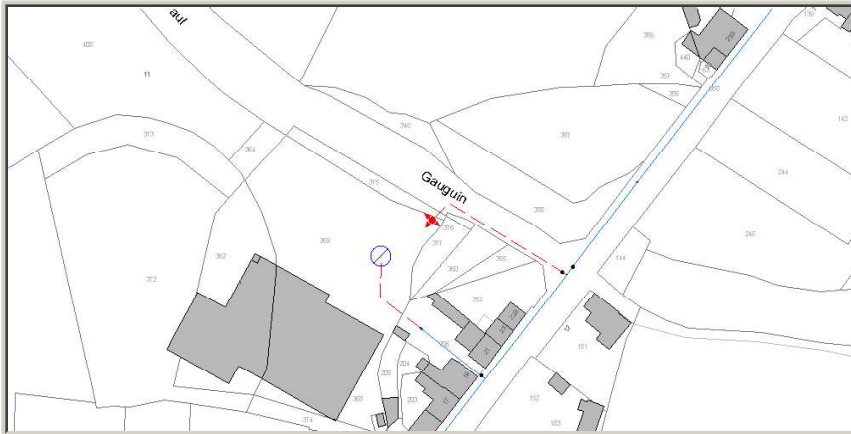

Photo

Description de l'appareil

Type	N° ext.	Adresse	Date de pose	Marque - Modèle	Statut	Diamètre	Conforme
Poteau incendie	5	RUE PAUL GAUGUIN		BAYARD - Emeraude	Public	100	

Mesures

2021	
Date d'épreuve	06/04/2021
Heure d'épreuve	13:29:00
Pression statique du réseau (bar)	5.1
Pression dynamique à 60m ³ /h (bar)	2.1
Débit maximum (m ³ /h)	110
Débit à 1 bar (m ³)	91
Commentaires	PI Accidenté il penche en arriere, pas de probleme de fonctionnement. Haie a tailler pour améliorer visibilité et accessibilité.

Entretiens - Interventions